


ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України

Лабораторія гігієни та екології води

Свідоцтво про технічну компетентність № 011/17 від 28.12.2017 р.

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел. (048) 753-18-01, 732-42-73; 732-39-98

E-mail: labvoda@te.net.ua

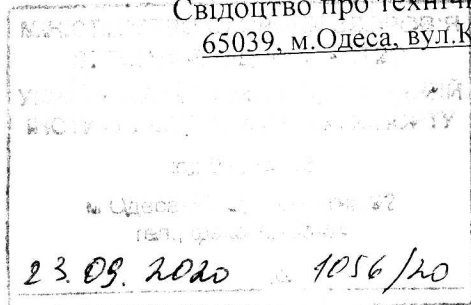

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ДП УКРНДІ МТ  
МОЗ УКРАЇНИ, д.мед.н.

А.І. Гоженко

РЕЗУЛЬТАТИ

санітарно-гігієнічного дослідження фасованої питної води «БРАТИСЛАВА ПЛЮС»,  
негазованої, 18,9 дм<sup>3</sup>

(ФОП Рибіна І.В.; м. Одеса, вул. Балківська, 52)

1. Дата доставки зразка води: 14.09.2020 р.
2. Виконавці: Опанасенко В.Н., Виноградова О.Ю., Данилова М.О.
3. Дослідження проведені за Договором № 64/20 від 11.02.2020 р.

№ з.п.	Найменування показників, од. виміру	Питна вода	ДСанПіН 2.2.4-171-10
1	Запах при 20 и 60 °С, бал.	0/0	≤ 0/≤ 1
2	Смак/присмак при 20 °С, бал.	0/0	≤ 0
3	Забарвленість, град.	< 5,0	≤ 10
4	Каламутність, НЕМ	< 0,2	≤ 0,5
5	рН, од.	7,43	6,5-8,5
6	Жорсткість загальна, ммоль/дм <sup>3</sup>	0,73	≤ 7,0
7	Лужність загальна, ммоль/дм <sup>3</sup>	2,60	≤ 6,5
8	Гідрокарбонати, мг/дм <sup>3</sup>	158,60	не нормуються
9	Лужність вільна, ммоль/дм <sup>3</sup>	відсутня	не нормується
10	Карбонати, мг/дм <sup>3</sup>	відсутні	не нормуються
11	Кальцій, мг/дм <sup>3</sup>	17,03	≤ 130,0
12	Магній, мг/дм <sup>3</sup>	7,30	≤ 80,0
13	Амоній, мг/дм <sup>3</sup>	< 0,05	≤ 0,5
14	Нітрати, мг/дм <sup>3</sup>	3,45	≤ 10
15	Нітрити, мг/дм <sup>3</sup>	0,119	≤ 0,1
16	Перманганатна окиснюваність, мгО/дм <sup>3</sup>	1,52	≤ 2,0
17	ЗМЧ при t = 37 °С – 24 год, КУО/см <sup>3</sup>	2; 3	≤ 20
18	ЗМЧ при t = 22 °С – 72 год, КУО/см <sup>3</sup>	2; 1	≤ 100
19	Загальні коліформи, КУО/100 см <sup>3</sup>	не виявлено	відсутність
20	P.aeruginosa, КУО/100 см <sup>3</sup>	не виявлено	відсутність

**Примітка:**\* Наведені нормативи ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» для фасованої питної води, негазованої.

**Висновок:** «Вода питна «БРАТИСЛАВА ПЛЮС» відповідає гігієнічним нормативам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за показниками якості, які досліджені.

В.о. завідувачої лабораторією  
гігієни та екології води

Н.І. Андрейцова